


INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
RZUT PIWNIC

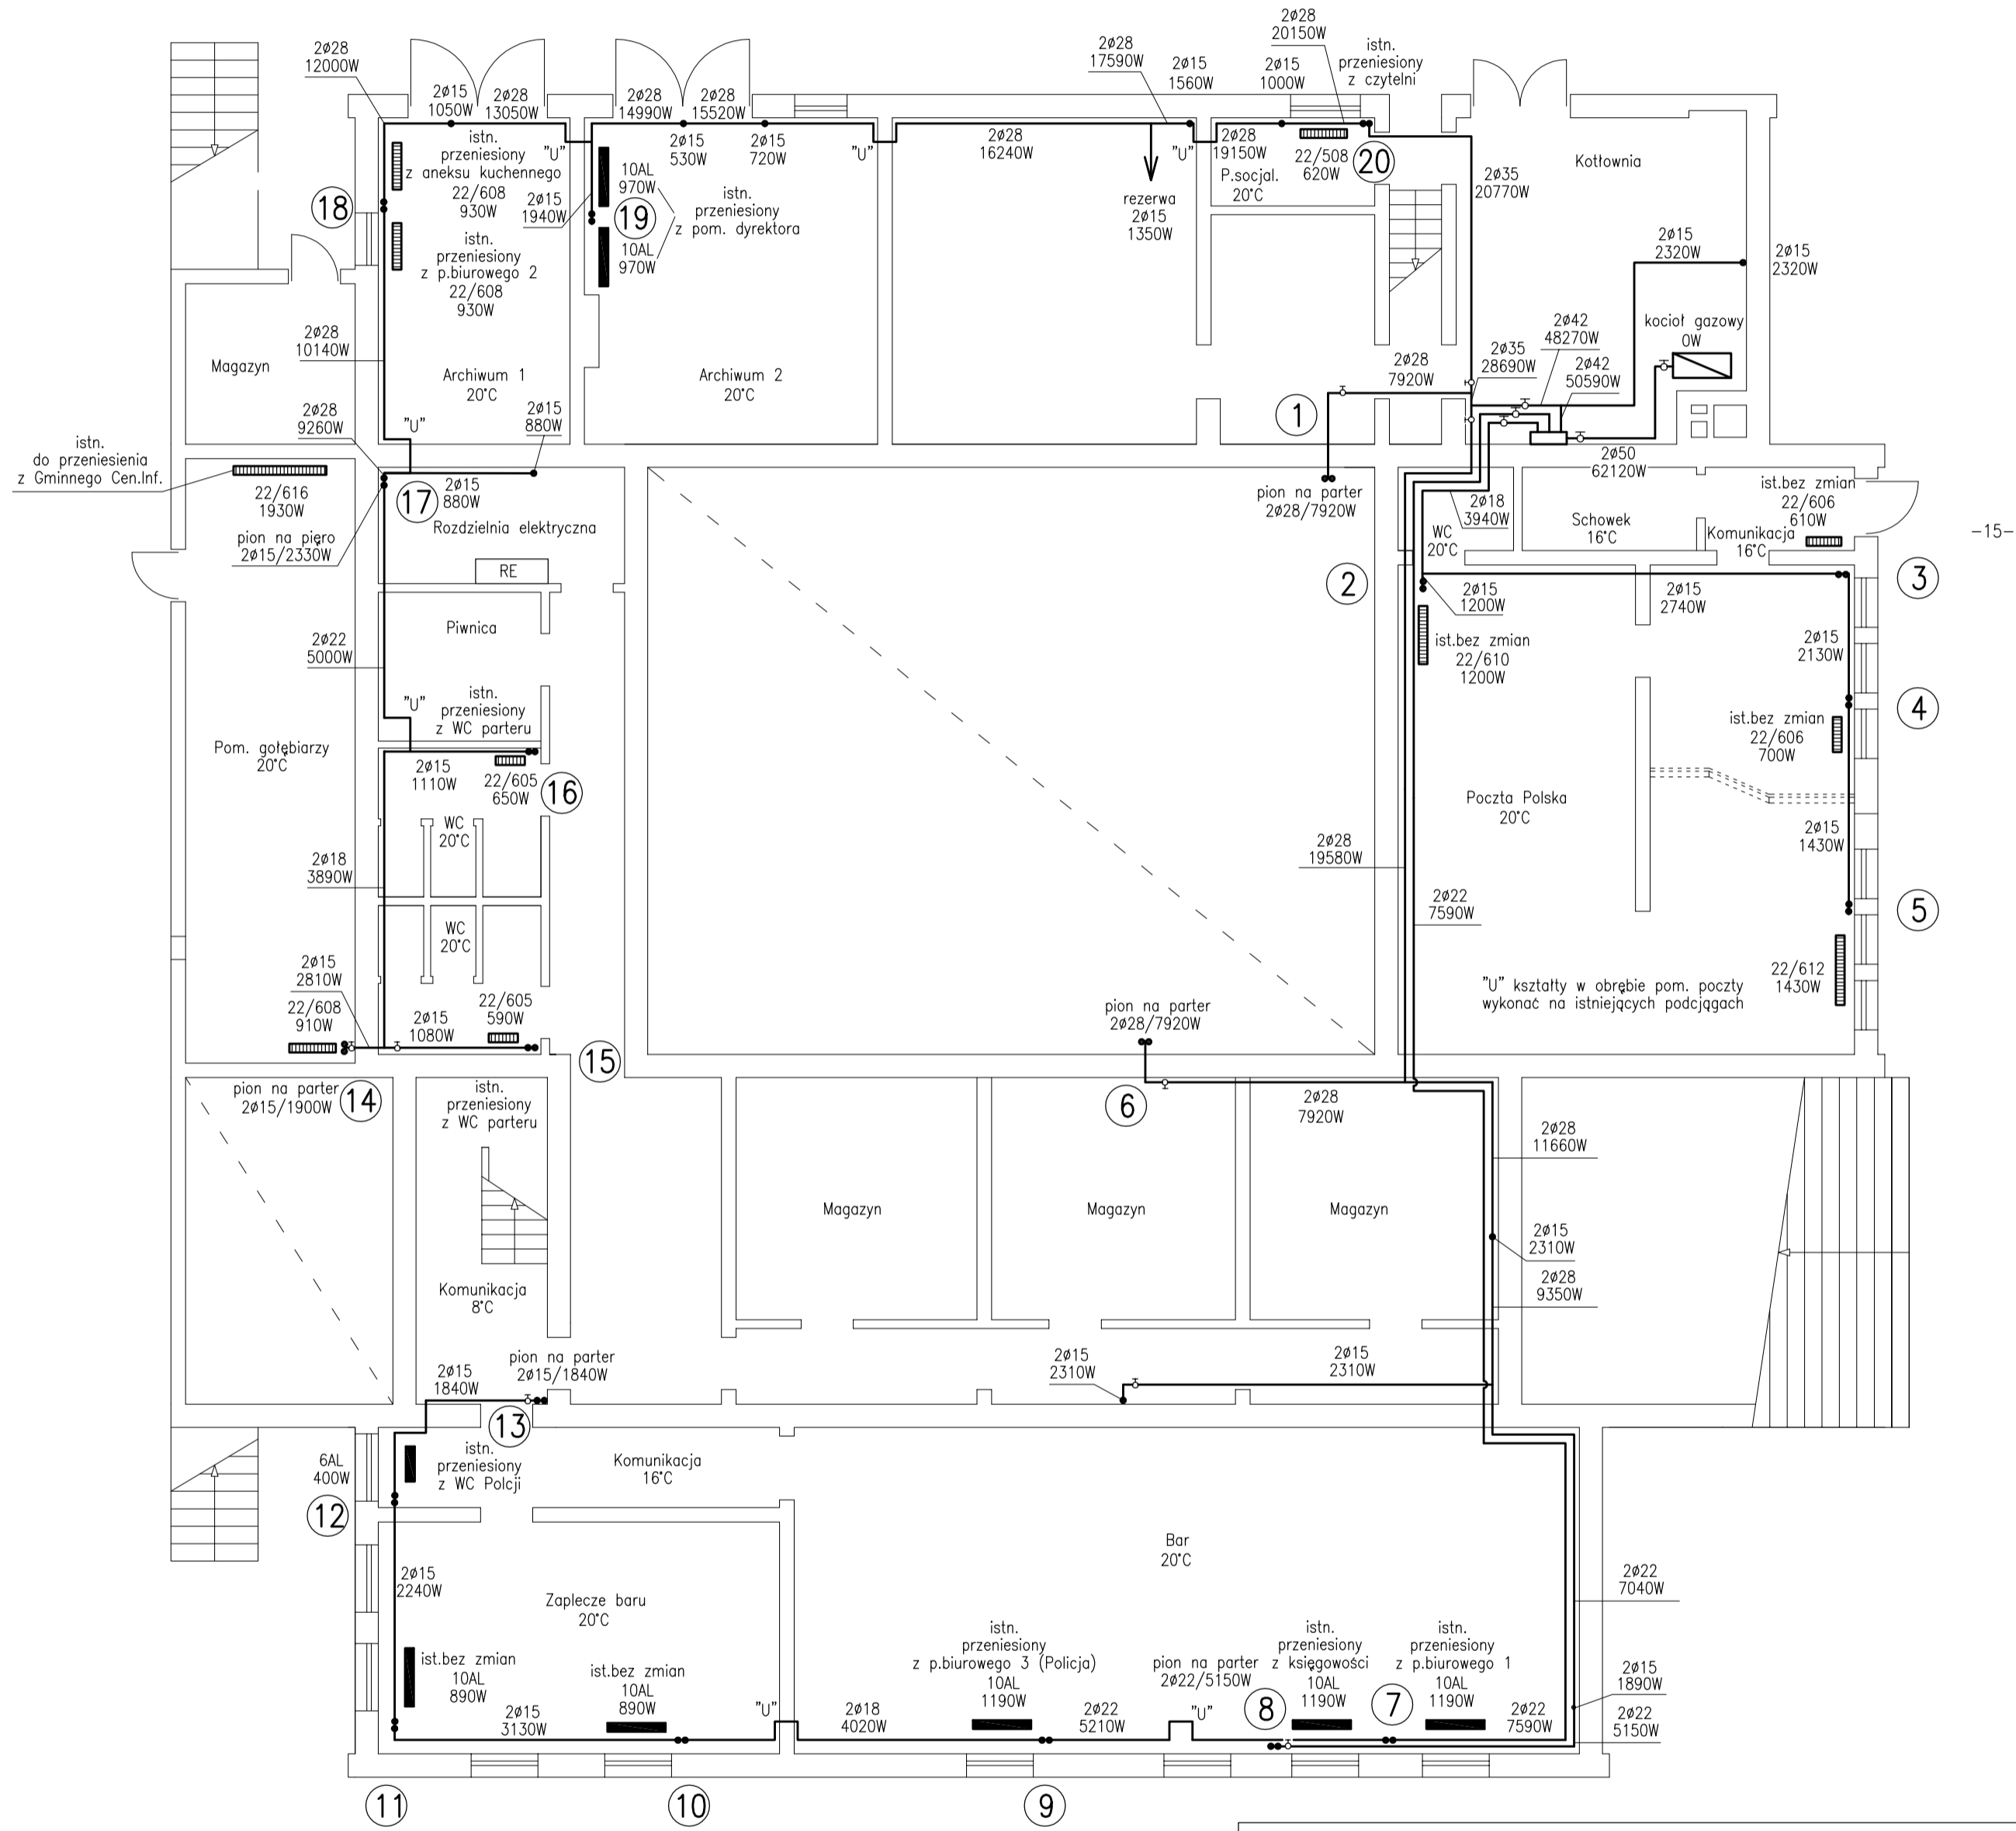

UWAGI OGÓLNE :

- podejścia wszystkich grzejników 2Ø15
- 2Ø15 - średnica i obciążenie cieplne przewodu c.o. 1900W
- 22/608 - typ i wielkość grzejnika i jego obciążenie cieplne 910W
- ① - oznaczenie pionu c.o.
- ③,5 - nastawa wstępna zaworu termostaticznego

"U" - kompensacja U-kształtowa

<b>IZAS</b> Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "IZAS" S.C. Izabela Dobek, Sławomir Dobek 98-200 Sieradz ul. Boh. Września 47 tel.(043) 8275256 e-mail: pupizas@poczta.onet.pl		
Temat :	WYMINA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYMIANA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOMIERSKU	Nr rys. : <b>2</b>
Adres :	GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUTOMIERSKU 95-083 LUTOMIERSK PL. JANA PAWŁA II 13 dz. nr 342/2	Skala : 1:100
Inwestor :	GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUTOMIERSKU 95-083 LUTOMIERSK PL. JANA PAWŁA II 13	Data : 01-2010
Rysunek :	<b>INSTALACJA C.O. - RZUT PIWNIC</b>	
Projektant : Sprawdzający :	mgr inż. Sławomir Dobek mgr inż. Izabela Dobek	
upr. nr 143/00/WŁ upr. nr LOD/0200/POOS/04		