
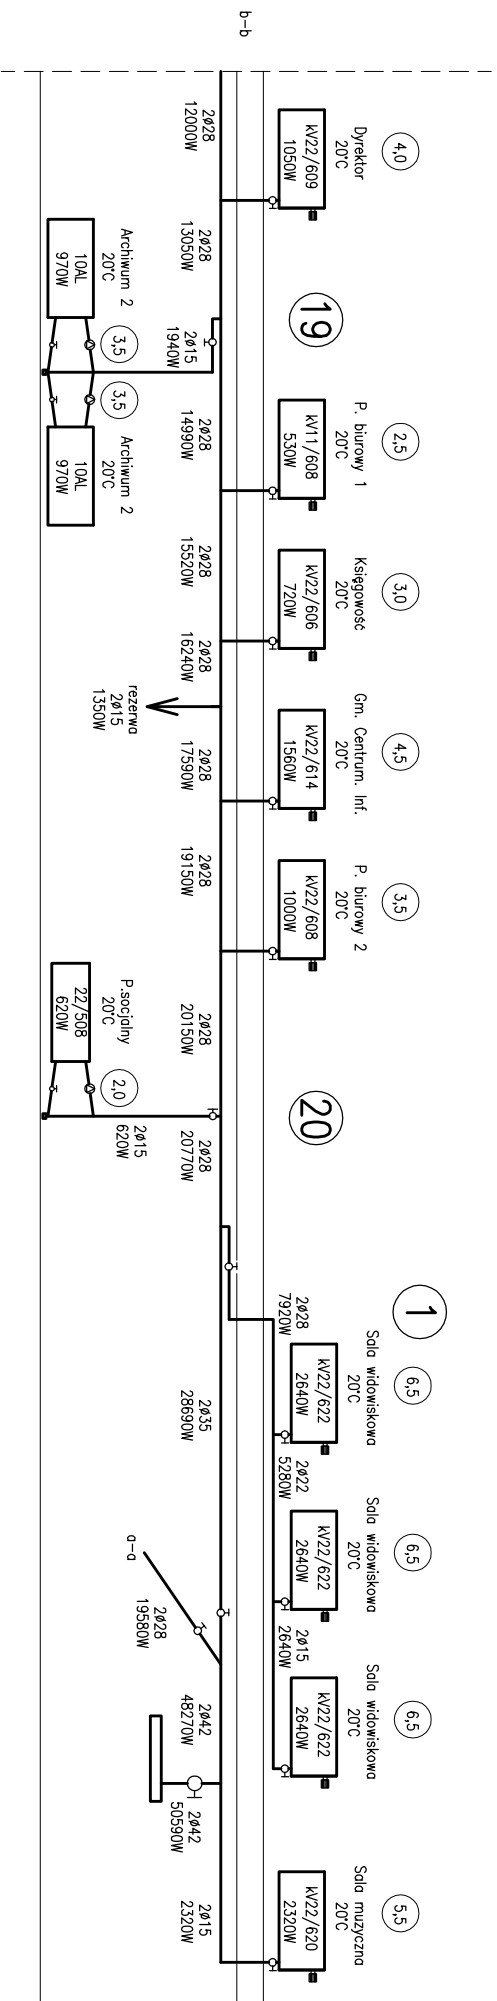



GOK obieg

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. CZ. I

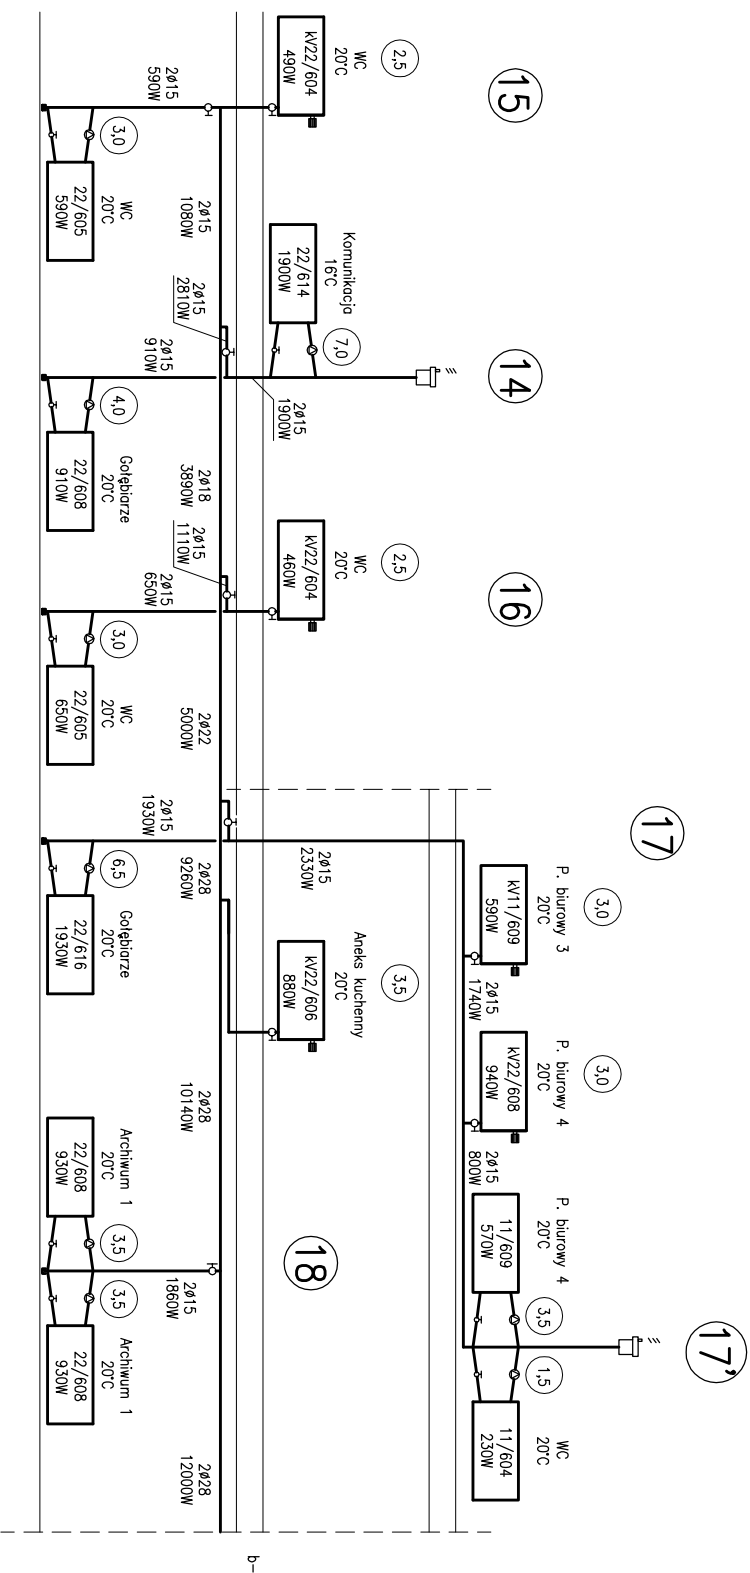

UWAGI OGÓLNE :

- podejścia wszystkich grzejników 2015
- 2015 – średnica i obciążenie ciepłe przewodu c.o. 1900W
- 22/608 – typ i wielkość grzejnika i jego obciążenie ciepłe 910W
- ① – oznaczenie pionu c.o.
- ③.5 – nastawa wstępna zaworu termostaticznego
- „u” – kompensacja U–kształtowa

 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "IZAS" S.C. Izabela Dobek, Sławomir Dobek 98-200 Sieradz ul. Boh. Września 47 tel.(043) 82735256 e-mail: pupizas@poczta.onet.pl	
Temat :	WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYMIANA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOMIERSKU
Adres :	GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUTOMIERSKU 95-083 LUTOMIERSK PL. JANA PAWŁA II 13 dz. nr 342/2
Investor :	GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUTOMIERSKU 95-083 LUTOMIERSK PL. JANA PAWŁA II 13
Rysunek :	INSTALACJA C.O. – ROZWINIĘCIE CZ. I
Projektant :	mgr inż. Sławomir Dobek
Sprawdzający :	mgr inż. Izabela Dobek
Nr rys. : <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">5</div>	
Skala : <div style="text-align: center;">1:100</div>	
Data : <div style="text-align: center;">01-2010</div>	