



# INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT PIĘTRA

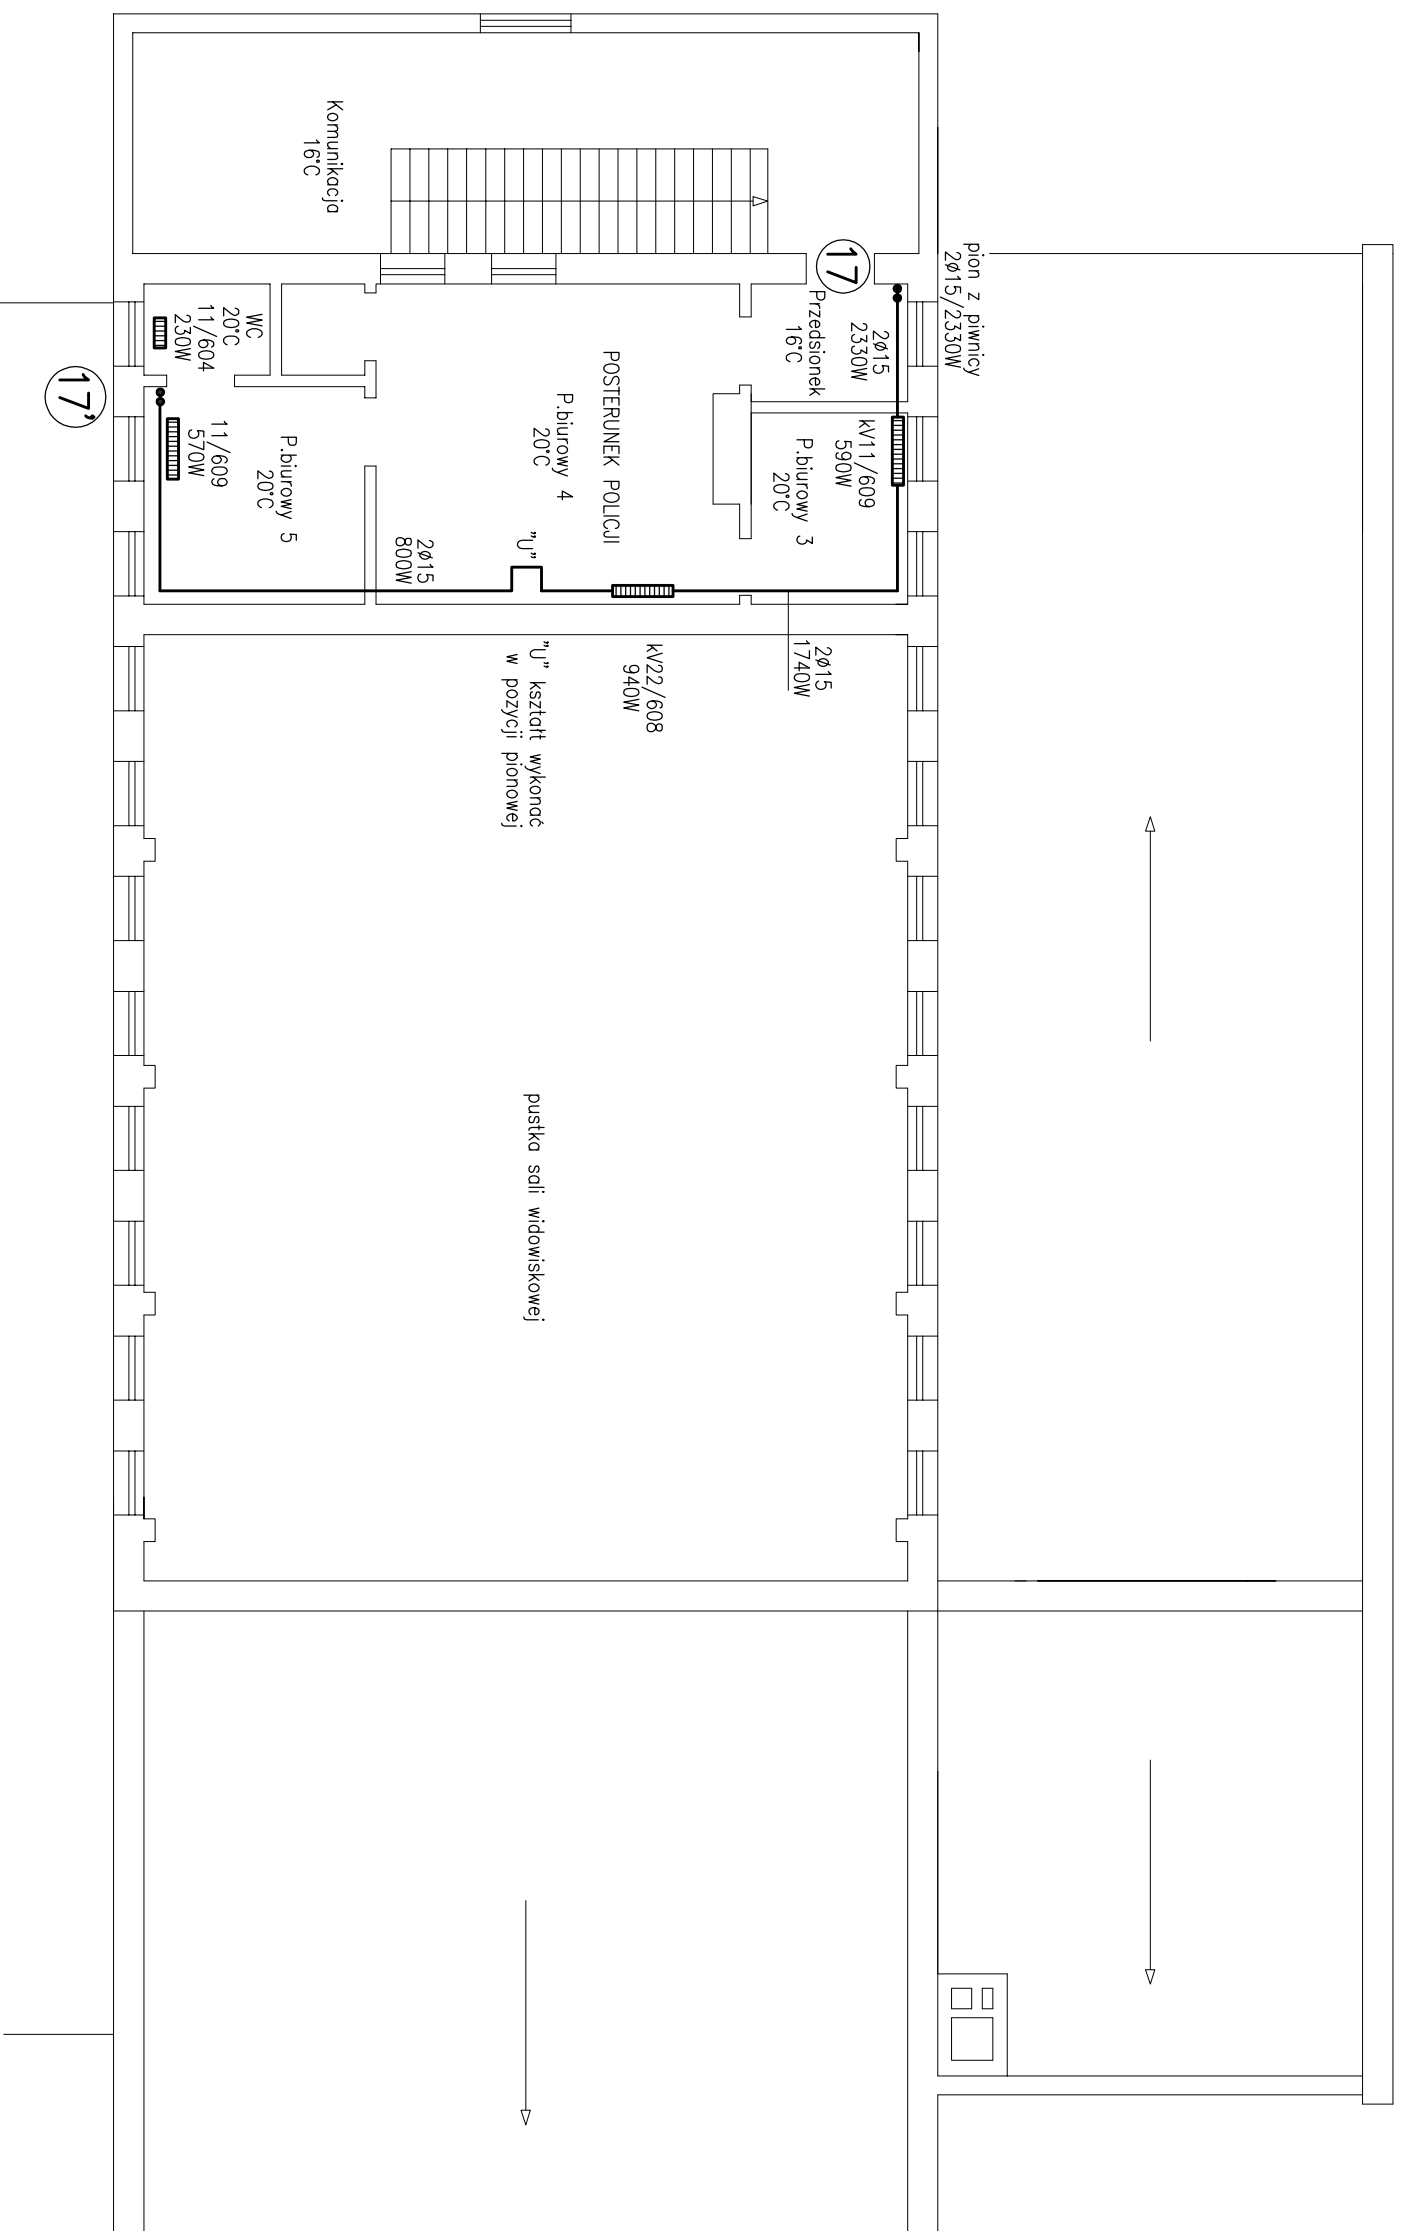

- UWAGI OGÓLNE :
- podejścia wszystkich grzejników 2015
  - 2015 – średnica i obciążenie ciepłe przewodu c.o. 1900W
  - 22/608 – typ i wielkość grzejnika i jego obciążenie ciepłe 910W
  - 1 – oznaczenie pionu c.o.
  - 3.5 – nastawa wstępna zaworu termostaticznego
- "u" – kompensacja U–kształtowa

<div></div> <div>Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "IZAS" S.C. Izabela Dobek, Sławomir Dobek 98-200 Sieradz ul. Boh. Września 47 tel.(043) 8275256 e-mail: pupizas@poczta.onet.pl</div>			
Temat :	WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYMIANA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOMIERSKU		Nr. ps. :  <b>4</b>
Adres :	GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUTOMIERSKU 95-083 LUTOMIERSK PL. JANA PAWŁA II 13 dz. nr 342/2		
Investor :	GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUTOMIERSKU 95-083 LUTOMIERSK PL. JANA PAWŁA II 13		
Rysunek :	<b>INSTALACJA C.O. – RZUT PIĘTRA</b>		Skala :  1:100
Projektant :	mgr inż. Sławomir Dobek	upr. nr 143/00/WŁ	Data :  01-2010
Sprowadzający :	mgr inż. Izabela Dobek	upr. nr LOD/0200/P00S/04	