



ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

CZ. II

obieg GOK

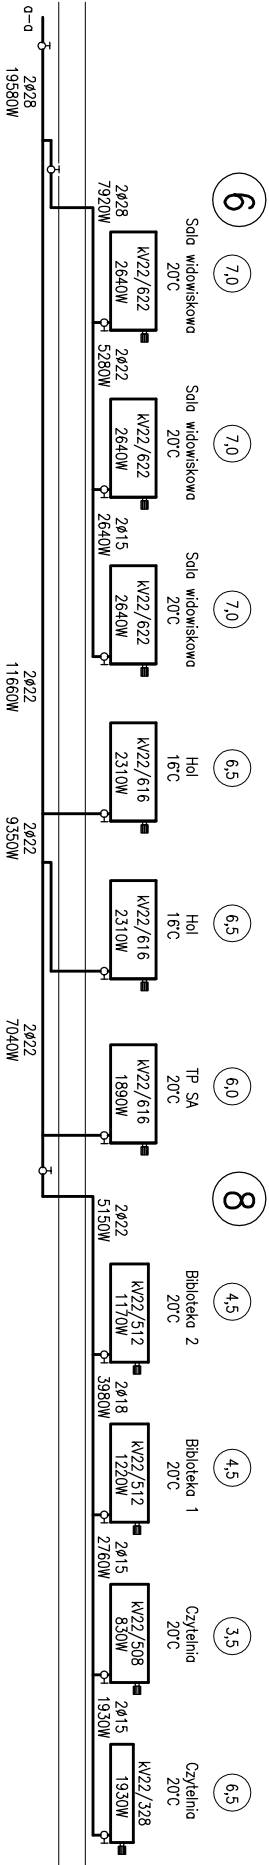


obieg bar gastronomiczny

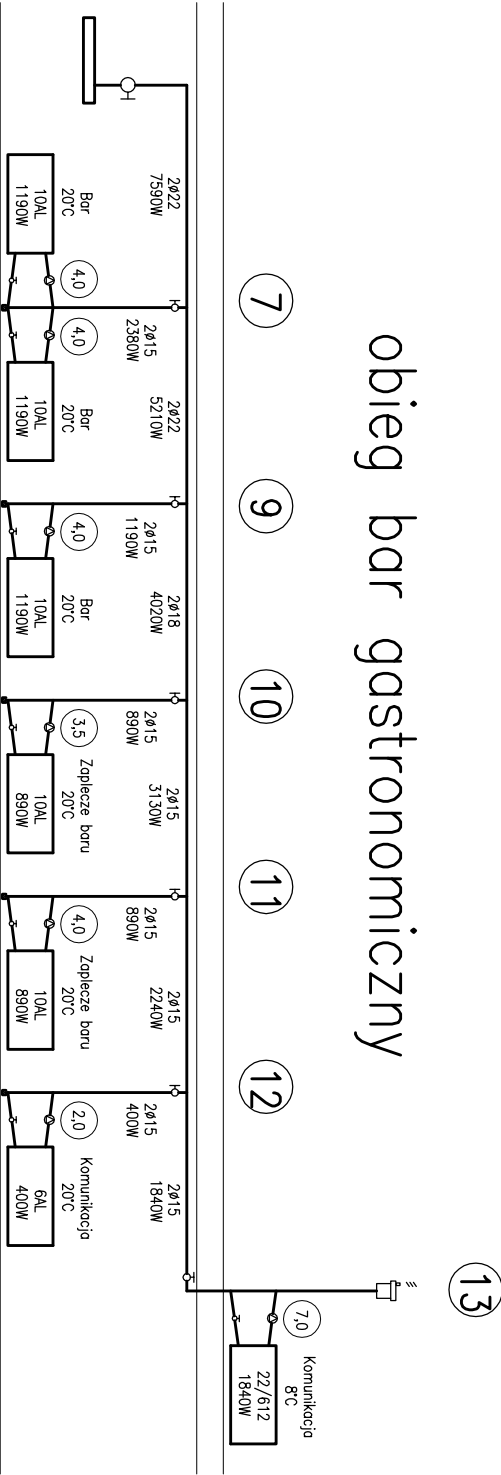

UWAGI OGÓLNE :

- podjęcia wszystkich grzejników 2015
- 2015 – średnica i obciążenie ciepłe przewodu c.o. 1900W
- 22/608 – typ i wielkość grzejnika i jego obciążenie ciepłe 910W
- 1 – oznaczenie pionu c.o.
- 3.5 – nastawa wstępna zaworu termostatycznego
- "u" – kompensacja U–kształtowa

obieg Poczta Polska

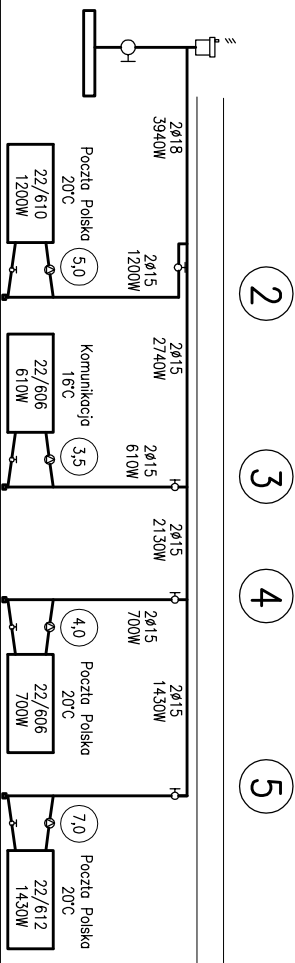

IZAS Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "IZAS" S.C. Izabela Dobek, Sławomir Dobek 98-200 Sieradz ul. Boh. Września 47 tel:(043) 8275256 e-mail: pupizos@poczta.onet.pl			
Temat :	WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYMIANA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOMIERSKU		Nr rys. : 6
Adres :	GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUTOMIERSKU 95-083 LUTOMIERSK P.L. JANA PAWŁA II 13 dz. nr 342/2		Skala : 1:100
Inwestor :	GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUTOMIERSKU 95-083 LUTOMIERSK P.L. JANA PAWŁA II 13		
Rysunek :	INSTALACJA C.O. – ROZWINIĘCIE CZ. II		Data : 01-2010
Projektant : Sprawdzający :	mgr inż. Sławomir Dobek mgr inż. Izabela Dobek	upr. nr 143/00/WK upr. nr L00/0200/POOS/04	